INSELGRUPPE | BeSiC Berner Simulations- & CPR-Zentrum

SRC

BLS-AED-SRC Algorithmus 2025

Rasche Sicherheitskontrolle der Umgebung

↓

Bewusstlose Person

↓

Nach Hilfe rufen / Alarmierung (Tel. 144)
AED anfordern oder holen



↓

Atemwege öffnen
Fehlende oder abnormale Atmung



↓


Start BLS
30 Thoraxkompressionen
gefolgt von 2 Beatmungen

Thoraxkompressionen
- Druckpunkt in der Mitte des Brustkorbs
- 100-120 x pro Min.
- 5-6 cm tief
- Komplette Entlastung
- Minimale Unterbrechung
- Wenn möglich auf harter Unterlage

↓

Sobald ein AED eintrifft
Gerät einschalten und den Anweisungen folgen

Bei Kindern
- Wenn kein Mobiltelefon verfügbar, 1 Minute CPR vor Alarmierung
- Beginn mit 5 Beatmungen
- Verhältnis 15 Kompressionen zu 2 Beatmungen
- Kompressionstiefe 1/3 Brustkorbdurchmesser

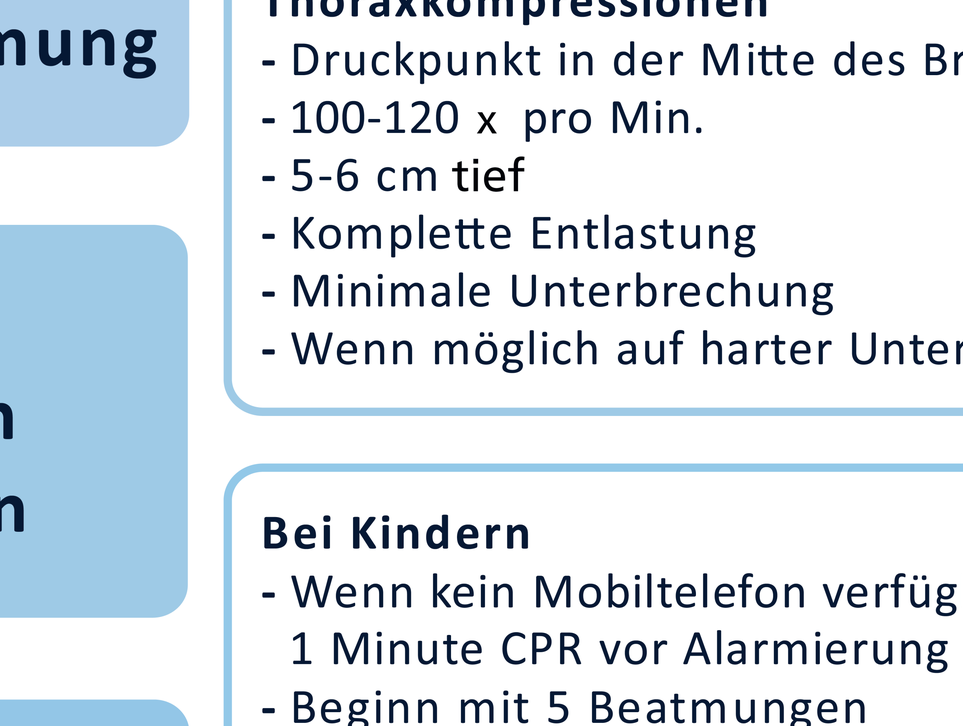

↓

Massnahmen fortsetzen bis professionelle Hilfe eintrifft

© SRC 2025

0392299_kfg/md